


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	ことり保育園分園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/6	10:25	晴	0.08	0.08	0.07
7/5	14:36	曇	0.07	0.07	0.07
10/4	14:37	晴	0.07	0.07	0.07
1/6	10:28	晴	0.07	0.06	0.06

単位： $\mu\text{Sv/h}$

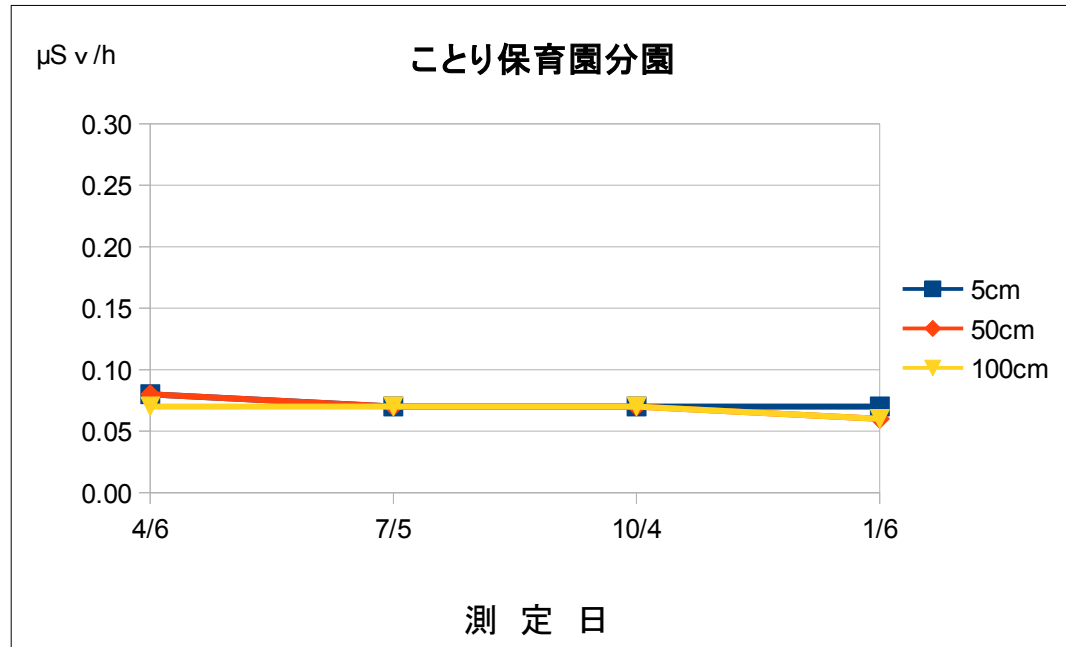

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。