


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	しらはね保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	14:55	曇	0.07	0.07	0.07
7/6	13:25	曇	0.07	0.06	0.06
10/4	16:35	晴	0.07	0.06	0.06
1/4	15:35	晴	0.07	0.07	0.07

単位： $\mu\text{Sv/h}$

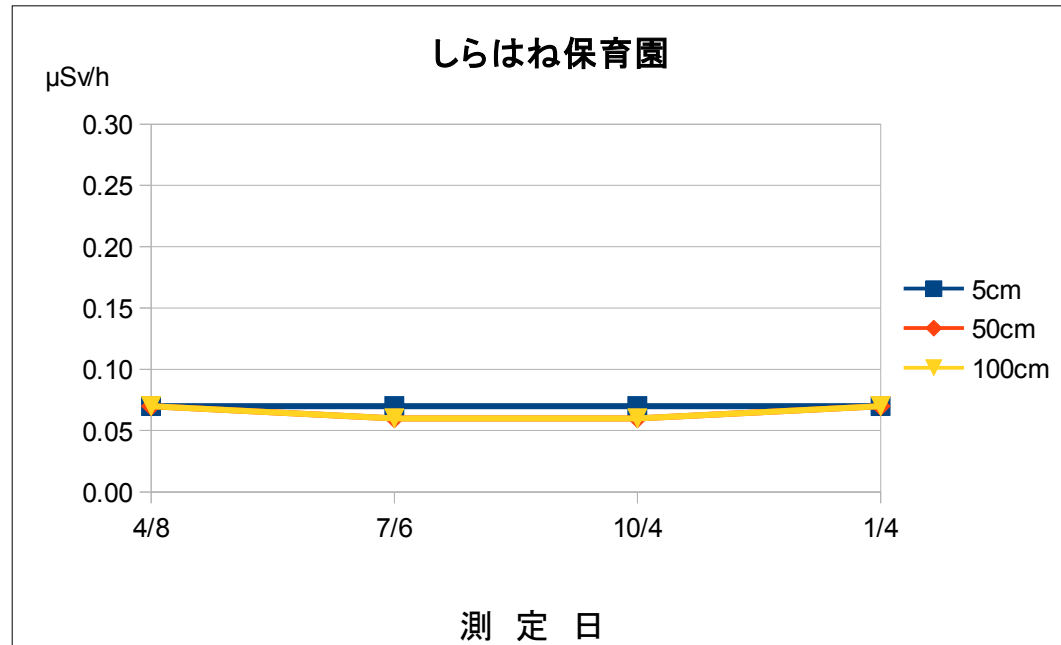

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。