


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	長峰東公園				
測定場所	公園中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	15:05	曇	0.10	0.09	0.09
7/1	15:42	晴	0.09	0.07	0.07
10/4	16:45	晴	0.08	0.07	0.06
1/4	15:50	晴	0.07	0.07	0.07

単位： $\mu\text{Sv/h}$

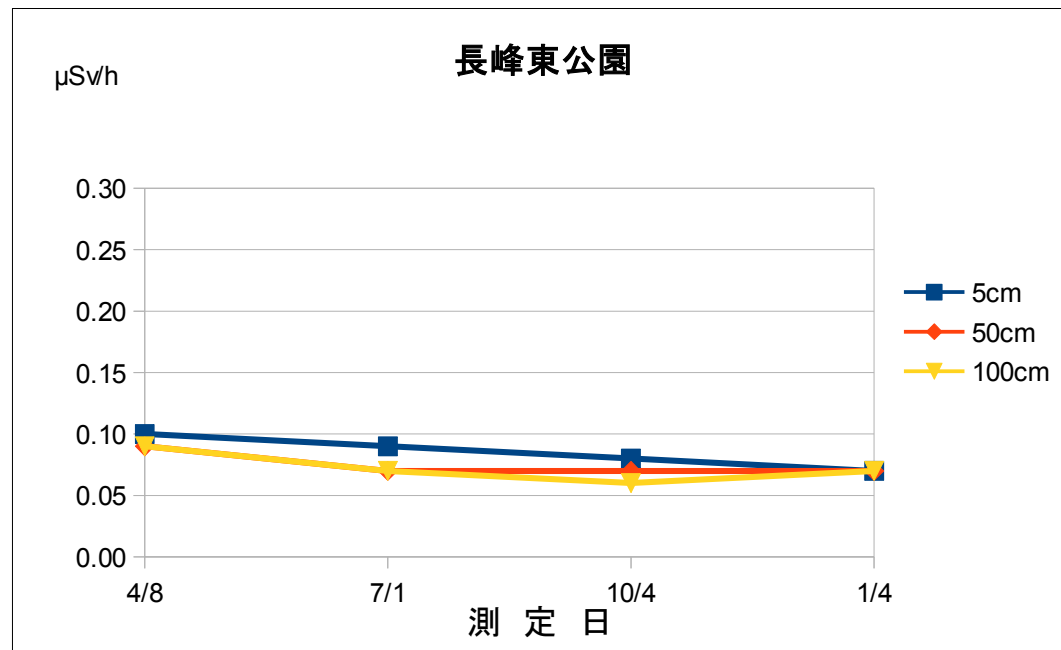

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。