


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	ことり保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/6	10:15	晴	0.07	0.06	0.06
7/5	14:25	曇	0.07	0.06	0.06
10/4	14:30	晴	0.06	0.06	0.06
1/6	14:45	晴	0.07	0.06	0.06

単位： $\mu\text{Sv/h}$

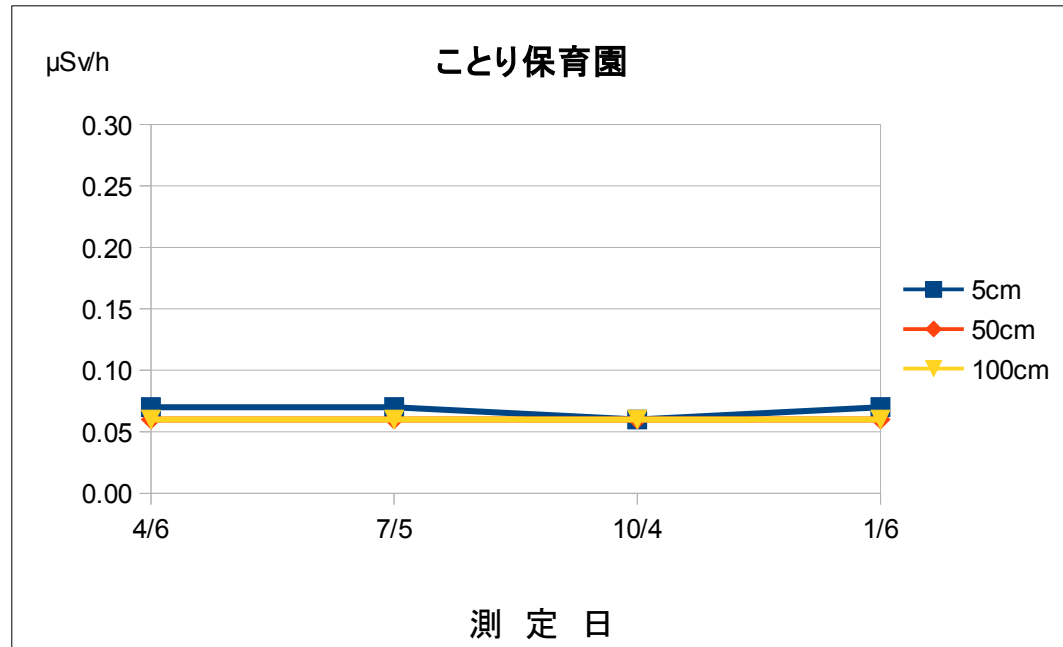

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。