


## 平成29年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	竜ヶ崎幼稚園・保育園				
測定場所	園庭中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
7/4	15 : 40	曇	0.04	0.04	0.04
1/11	13 : 55	晴	0.05	0.05	0.05

単位 :  $\mu\text{Sv/h}$

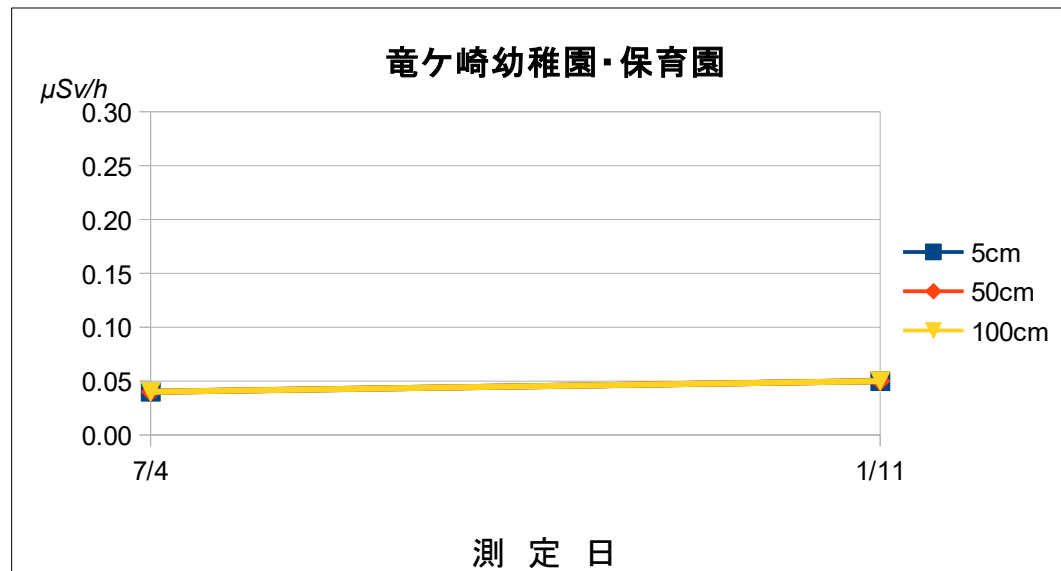

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立製作所社製：TCS-172B）を使用しています。