


平成28年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	湯ったり館				
測定場所	施設前広場				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/8	16:40	曇	0.14	0.13	0.13
7/1	14:20	曇	0.12	0.12	0.12
10/3	11:20	曇	0.12	0.11	0.11
1/6	10:05	晴	0.13	0.11	0.11

単位： $\mu\text{Sv/h}$

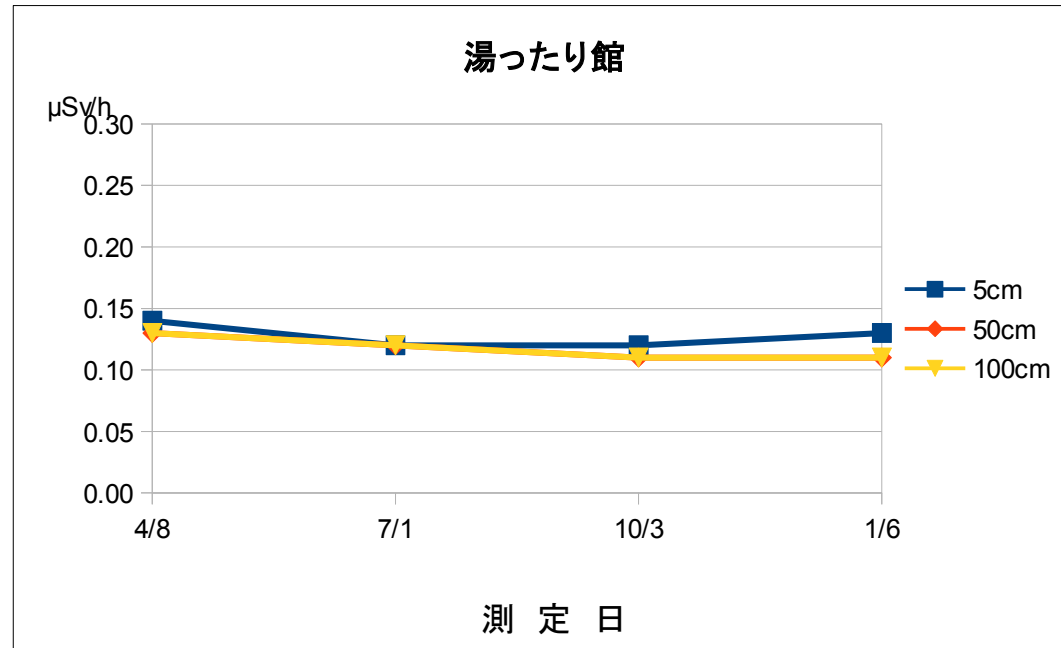

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。