


平成29年度 空間線量率測定結果の推移

施設名	龍ヶ崎市小学校				
測定場所	グラウンド中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
7/3	9:50	晴	0.09	0.09	0.09
1/5	10:25	晴	0.07	0.06	0.06

単位： $\mu\text{Sv/h}$

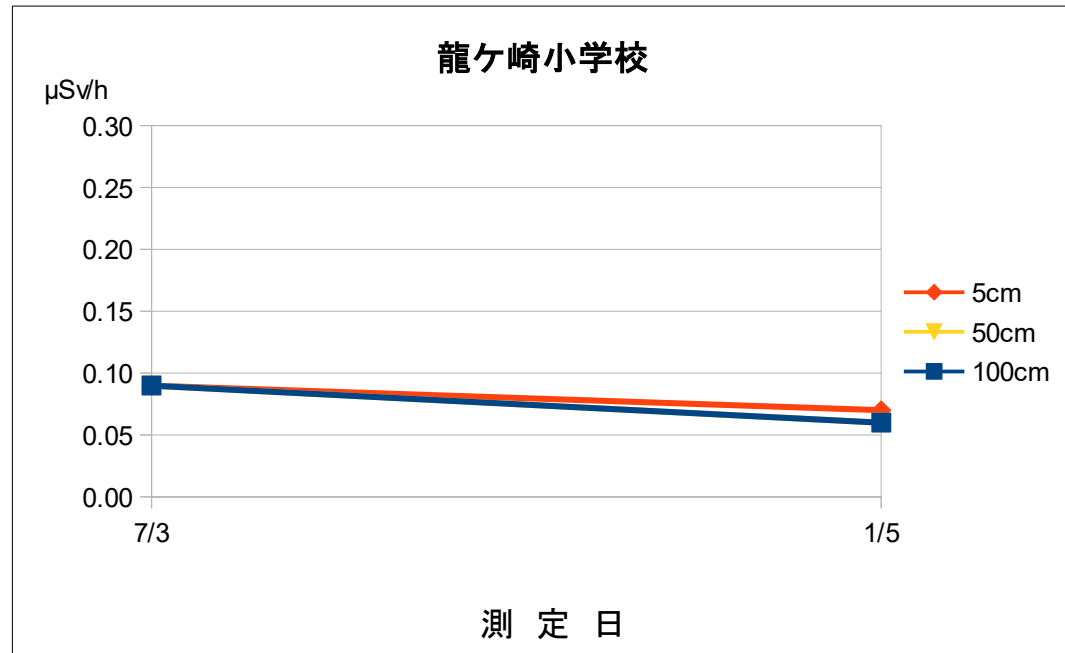

測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立製作所社製：TCS-172B）を使用しています。